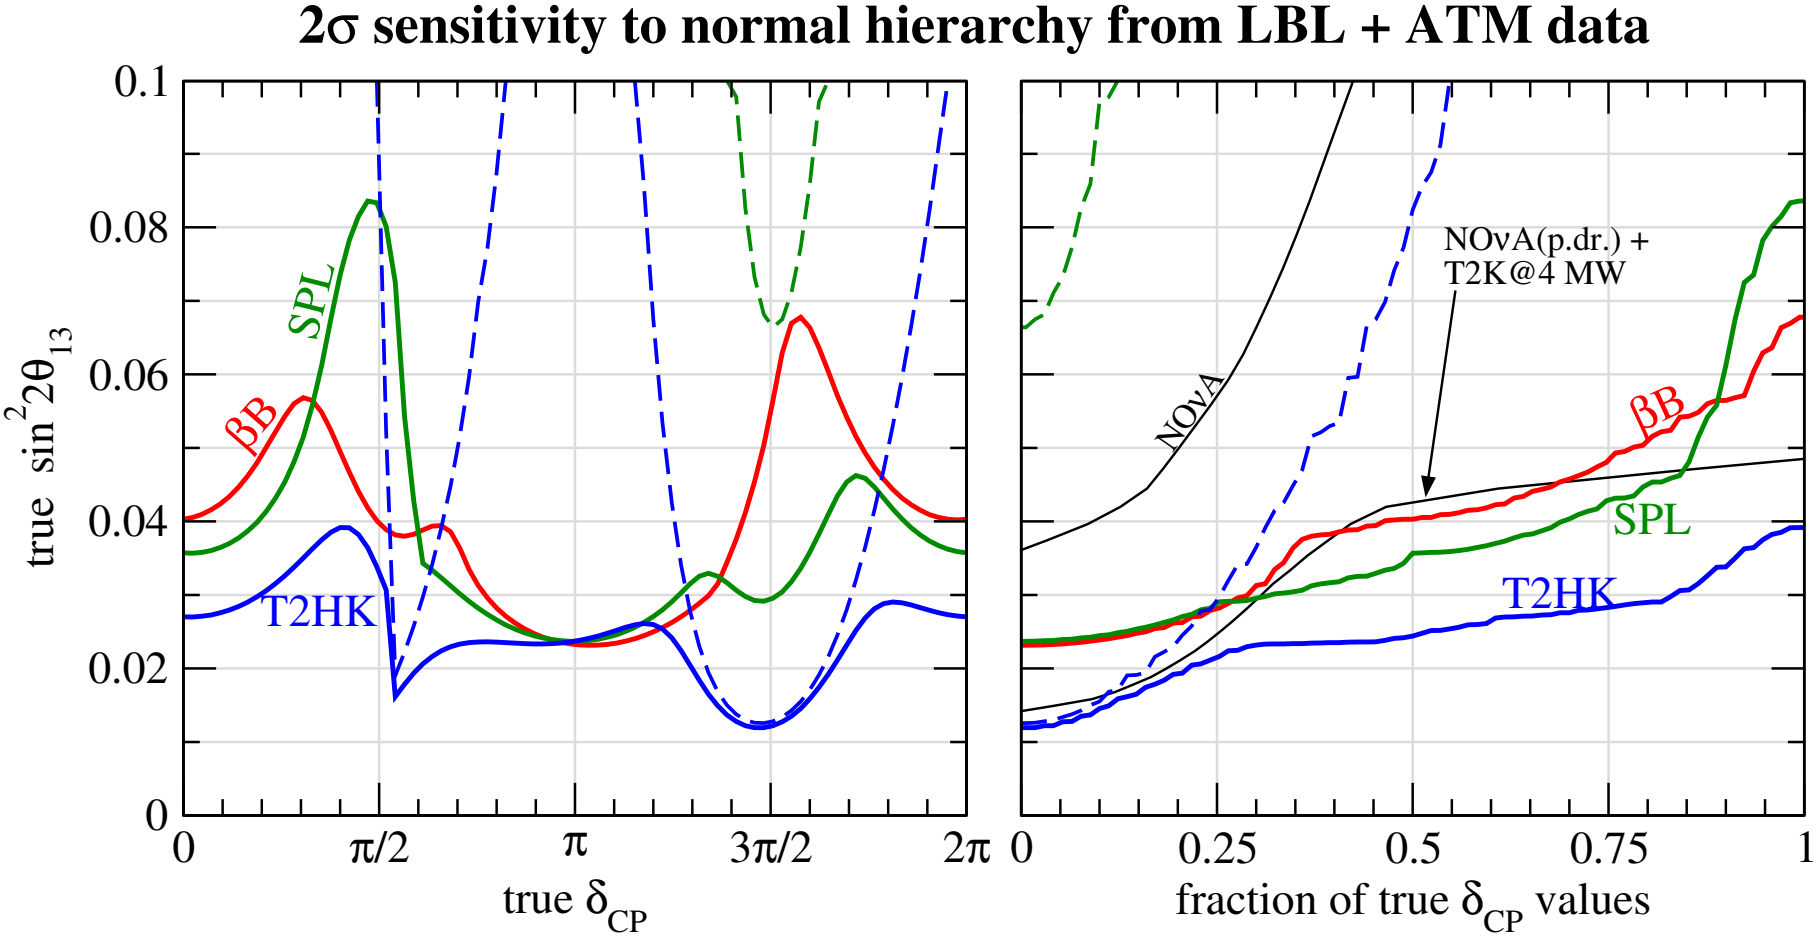
2σ sensitivity to normal hierarchy from LBL + ATM data
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
true sin²2θ13
βB
SPL
T2HK
0
π/2
π
3π/2
2π
true δCP
NOνA
NOνA(p.dr.) +
T2K@4 MW
βB
SPL
T2HK
0
0.25
0.5
0.75
1
fraction of true δCP values